








OZNACZENIA

- 
A/21
- OPTYCZNA CZUJKA DYMU
A – PĘTLA ADRESOWALNA
21 – NR CZUJKI W PĘTLI
- 
K2/1 "K"
- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
K2 – LINIA KONWENCJOINALNA
1 – NR OSTRZEGACZA W LINII
"K" – Z REZYSTOREM KOŃCOWYM
- 
SA
- SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO OPTYCZNY
ALARMU POŻAROWEGO
- 
A/11
- CZUJKA TEMPERATURY
- 
IZOLATOR ZWARĆ

UWAGA

INSTALACJĘ UKŁADAĆ PRZEWODEM YnTKSY1x2x0,8

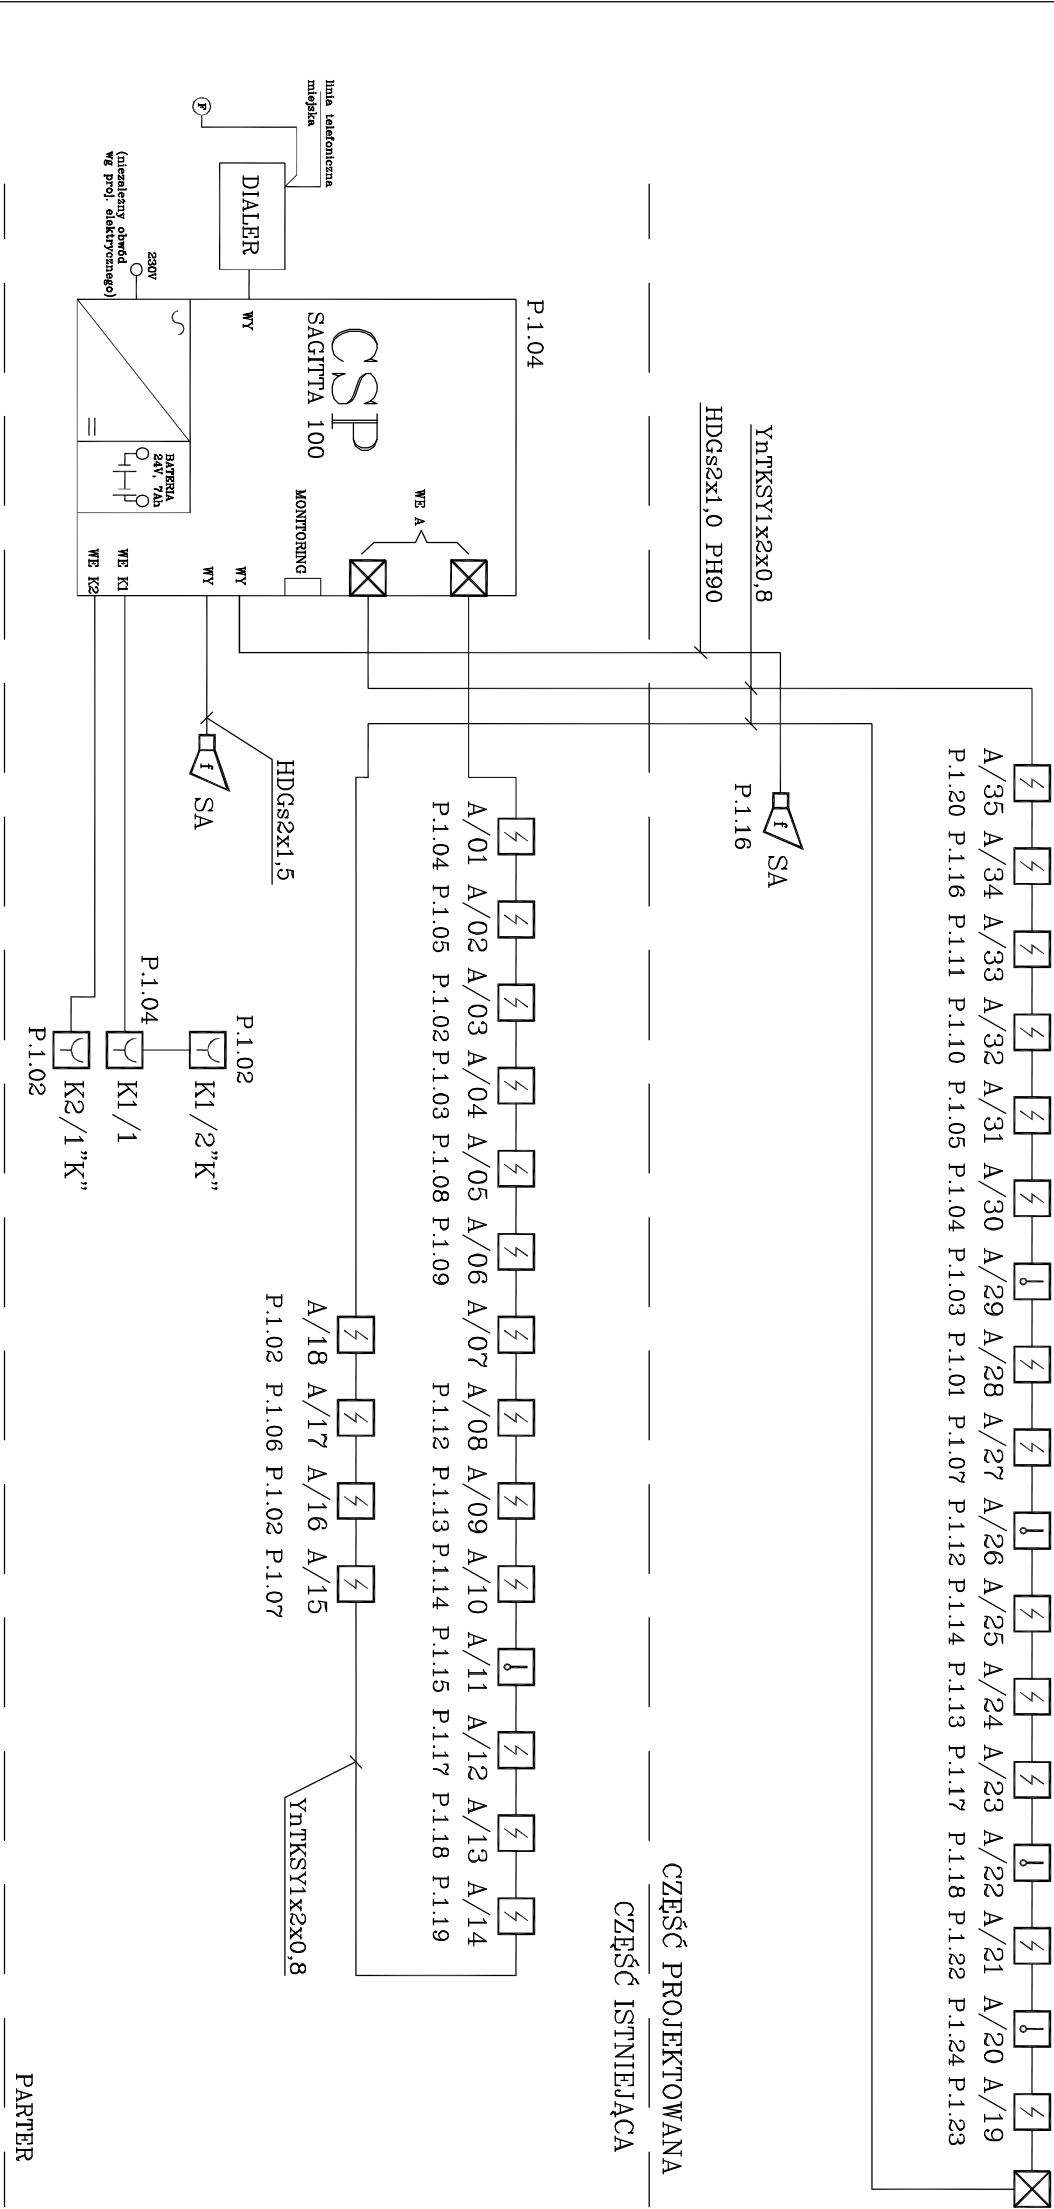

		PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA mgr inż arch. Andrzej Andrzejewski gdynia ul.ujaskiego 2 tel/fox 6221283	
Temat:		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Gdańsku	
Projekt:		II etap przebudowy budynku położonego w Gdańsku, ul. Kisielskiego12	
Rysunek:		SCHEMAT INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻARU	
Projektował	mgr inż. R. Zienkiewicz upr. nr 0725/97/U	08.2007	
		data	podpis
Sprawił	inż. A. Adamski upr. nr 0744/97/U	08.2007	
stadium	PROJEKT BUDOWLANY	brzoza	nr 2